

Valvole e comandi termostatici



01241/20
sostituisce dp 01241/19

serie 199



Funzione

Le valvole termostatiche sono tipicamente impiegate per la regolazione del fluido ai radiatori degli impianti di riscaldamento. Esse sono dotate di un elemento regolatore di comando che, intervenendo automaticamente sull'apertura della valvola, mantiene costante, al valore impostato, la temperatura ambiente del locale in cui sono installate. In questo modo si evitano indesiderati incrementi di temperatura e si ottengono consistenti risparmi energetici.

Caratteristiche tecniche valvole

Fluido d'impiego: acqua, soluzioni glicolate
 Max percentuale glicole: 30%
 Pressione differenziale max con comando montato: 1 bar
 Pressione max esercizio: 10 bar
 Campo temperatura fluido vettore: 5÷100°C

Caratteristiche tecniche comandi

Scala di regolazione: * ±5
 Campo di regolazione temperatura: 7÷28°C
 Intervento antigelo: 7°C
 Temperatura di stoccaggio: -10÷50°C



Le valvole Caleffi serie 220, 221 (misure 3/8", 1/2" e 3/4"); 224 e 225 (misure 3/8" e 1/2"); 222, 223; 226, 227 (misura 1/2"); in abbinamento ai comandi serie 199, sono certificate in conformità alla norma EN 215. Le valvole serie 222 e 223 (misura 3/8") non sono certificate in conformità alla norma EN 215.

Code	Isteresi	Influenza pressione differenziale	Influenza temperatura acqua	Tempo di risposta	Precisione di regolazione - valore CA
Code	Hysteresis	Differential pressure influence	Water temperature influence	Response time	Control accuracy - CA value
	[C]	[D]	[W]	[Z]	[CA]
200000	0,4 K	0,5 K	1 K	18 minuti	0,6 K
199000 CNT	0,4 K	0,5 K	1 K	33 minuti	0,6 K
201000 199100	0,4 K	0,5 K	0,5 K	18 minuti	0,2 K

Diagrammi

I diagrammi di perdita di carico sono ricavati con la testa termostatica in posizione 3 e differenza tra la temperatura ambiente e quella impostata pari a 1K e 2K (curve s-1K ed s-2K) e con testa termostatica completamente aperta in posizione corrispondente alla massima apertura della valvola. I diagrammi sono utilizzabili per valvole diritte e a squadra, doppia squadra e reverse. Ai fini dei calcoli termotecnici la perdita di pressione è con ottima approssimazione uguale.



220 - 221 - 222 - 223 (3/8" - 1/2")

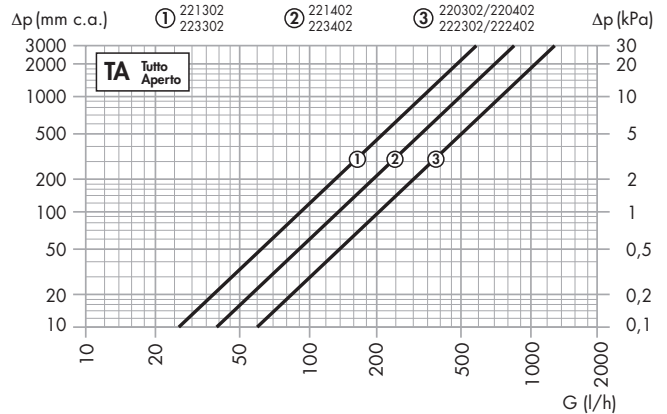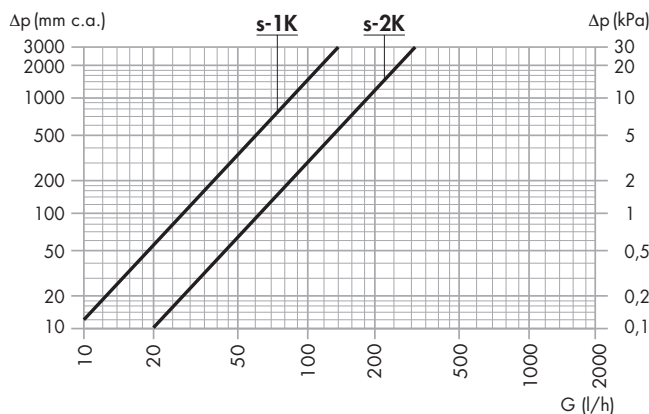

Serie e misura della valvola	Portata nominale (l/h)	Autorità otturatore	Kv (m³/h) s-1K	Kv (m³/h) s-2K	Kvs (m³/h) TA	Descrizione valvole
220 (3/8") - 222 (3/8" - 23 p.1,5)	180	0,92	0,32	0,57	2,29	Attacco a squadra
220 (1/2") - 222 (1/2" - 23 p.1,5)	180 (170*)	0,92	0,32	0,57/0,54	2,39	Attacco a squadra
221 (3/8") - 223 (3/8" - 23 p.1,5)	180	0,60	0,32	0,57	1,05	Attacco diretto
221 (1/2") - 223 (1/2" - 23 p.1,5)	180/200	0,60	0,32	0,57/0,63	1,52	Attacco diretto



* Con comando 199100

220 - 221 (3/4")

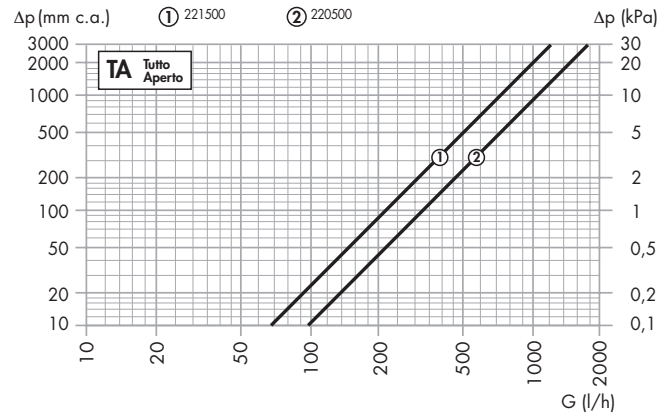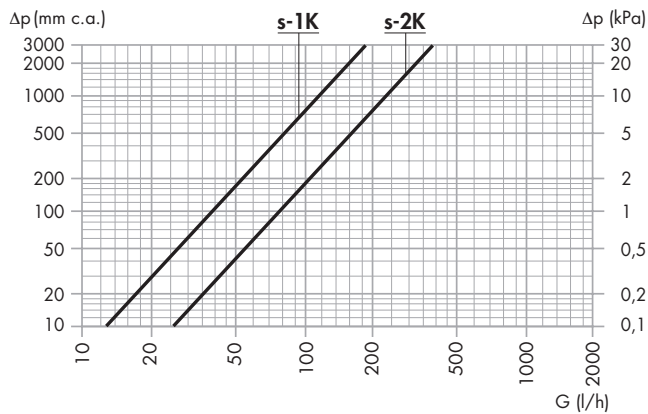

Serie e misura della valvola	Portata nominale (l/h)	Autorità otturatore	Kv (m ³ /h) s-1K	Kv (m ³ /h) s-2K	Kvs (m ³ /h) TA	Descrizione valvole
220 (3/4")	240	0,93	0,40	0,76	3,19	Attacco a squadra
221 (3/4")	240	0,86	0,40	0,76	2,20	Attacco diretto

224 (3/8" - 1/2") - 225 (3/8" - 1/2") - 226 (1/2") - 227 (1/2")

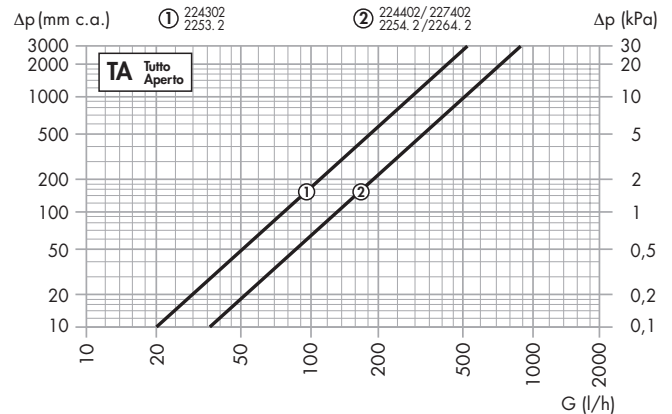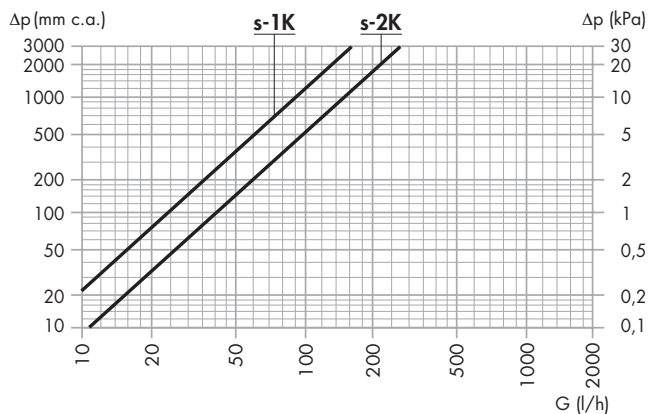

Serie e misura della valvola	Portata nominale	Autorità otturatore	Kv (m ³ /h) s-1K	Kv (m ³ /h) s-2K	Kvs (m ³ /h) TA	Descrizione valvole
224 (3/8")	170	0,65	0,36	0,54	0,93	Attacchi reversi
224 (1/2") - 227 (1/2" - 23 p. 1,5)	180	0,93	0,36	0,57	1,39	Attacchi reversi
225 (3/8")	180	0,60	0,36	0,57	0,96	Attacchi a doppia squadra
225 (1/2")	180	0,80	0,36	0,57	1,40	Attacchi a doppia squadra
226 (1/2" - 23 p. 1,5)	180	0,80	0,36	0,57	1,40	Attacchi a doppia squadra

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.



Caleffi S.p.A.
 S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italia
 Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305
 info@caleffi.com · www.caleffi.com
 © Copyright 2020 Caleffi