



# Reinigung und Schutz für Heizungsanlagen

Serie 5709

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)



- Für Neu- und Bestandsanlagen, bei hohen und niedrigen Temperaturen geeignet.
- Mit allen Materialien und Komponenten in Heizungsanlagen kompatibel.
- Einfach zu dosieren und über CALEFFI Schlamm- und Magnetitabscheider in die Anlagen einzubringen.
- Effiziente Wartung der Anlage und Reduzierung der Wartungskosten.



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## CHEMISCHE BEHANDLUNGEN IN DER FLASCHE



### C3 CLEANER

Art. Nr. 570911

Entfernt Schlamm, Kalk, Ablagerungen und Verkrustungen aus bestehenden Heizungsanlagen und ermöglicht die Inbetriebnahme neuer Anlagen nach den erforderlichen Standards.



### C1 INHIBITOR

Art. Nr. 570912

Er schützt die Heizungsanlage bei hoher und niedriger Temperatur langfristig vor Korrosion und Verschmutzung.



### C7 BIOCIDES

Art. Nr. 570913

Es ist ein hochwirksames Biozid zur Verhinderung und Kontrolle des mikrobiellen Wachstums auf einem breiten Spektrum von Bakterien und anderen Mikroorganismen, die im Wasser von Heizungsanlagen bei niedriger Temperatur vorkommen.







### C4 LEAK SEALER

Art. Nr. 570914



Es handelt sich um ein flüssiges Dichtungsmittel, das in der Lage ist, Mikrorisse und Fugen, die nicht perfekt abgedichtet sind, abzudichten und ist sehr wirksam gegen unzugängliche Undichtigkeiten kapillarer Größe.

Die Kugelhähne (bei ausgeschalteter Anlage) schließen, das im Schlammabscheider enthaltene Wasser ablassen und den C3 CLEANER einbringen. Für mindestens 1 Stunde ( $T > 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ), 4 Stunden ( $30\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ), bis zu 1 Woche mit kaltem Wasser zirkulieren lassen. Die vom Schlammabscheider gesammelten Verunreinigungen ablassen und den C1 INHIBITOR einbringen.

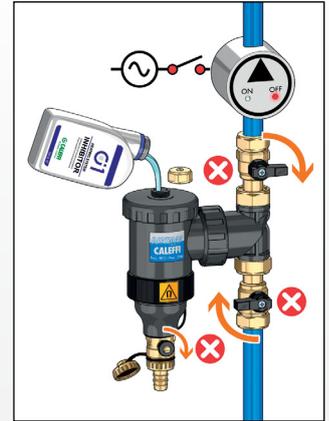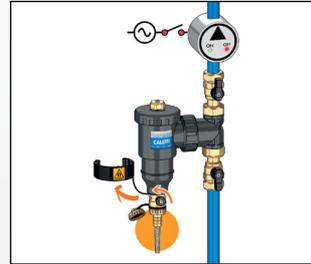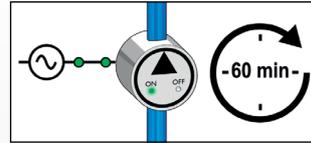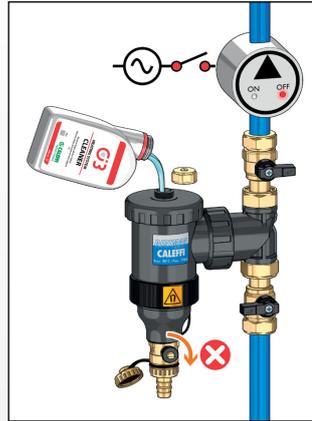

In Niedertemperaturanlagen ebenfalls C7 BIOCIDES einbringen.

In Anlagen mit kleinen Undichtigkeiten auch C4 LEAK SEALER einbringen.

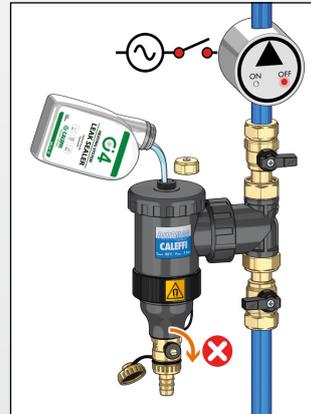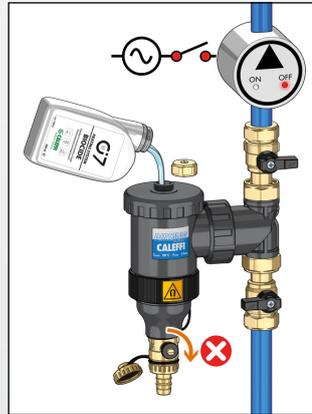

## CHEMISCHE BEHANDLUNGEN IN DER DRUCKDOSE



### C3 FAST CLEANER

Art. Nr. 570915




Entfernt Schlamm, Kalk und Ablagerungen aus bestehenden Heizungsanlagen und ermöglicht die Inbetriebnahme neuer Anlagen nach den erforderlichen Standards.



### C1 INHIBITOR

Art. Nr. 570916

Er schützt die Heizungsanlagen bei hoher und niedriger Temperatur langfristig vor Korrosion und Verschmutzung.

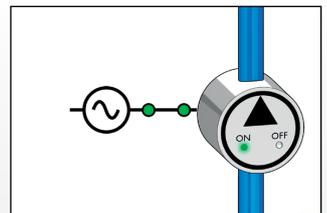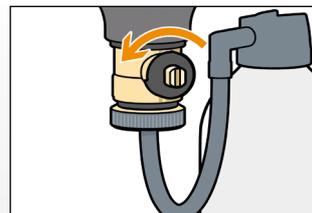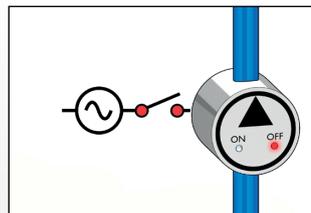

## BEZUGSDOKUMENTATION

Serie 5709

- Technische Broschüre 01345

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0362520DE

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG  
JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN  
BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDE  
TECHNISCHEN DATEN DURCHZUFÜHREN.

Caleffi Armaturen GmbH Daimlerstr. 3 D-63165 MÜHLHEIM/MAIN · Deutschland  
Tel. +49 (0)6108/9091-0 · Fax +49 (0)6108/9091-70  
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2020 Caleffi