



# Nettoyage et protection des installations de chauffage

Série 5709

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)



- Conviennent aux installations neuves et anciennes, à haute et basse température.
- Compatibles avec tous les types de matériaux et les composants utilisés dans les installations de chauffage et de rafraîchissement.
- Faciles à doser et à verser dans les installations grâce aux pots de décantation Caleffi.
- Assurent l'efficacité de l'installation et réduisent les coûts de maintenance.



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## AGENTS DE CONDITIONNEMENT CHIMIQUE EN FLACON



### C3 CLEANER code 570911

Élimine la boue, le calcaire, les débris et les incrustations des installations de chauffage existantes et permet la mise en service de nouvelles installations conformément aux normes requises.



### C1 INHIBITOR code 570912

Protège à long terme l'installation de chauffage à haute et basse température et de rafraîchissement contre la corrosion et les incrustations.



### C7 BIOCIDÉ code 570913




Biocide extrêmement efficace pour la prévention et le contrôle de la croissance microbienne sur un large spectre de bactéries et autres micro-organismes présents dans l'eau des installations de chauffage à basse température.




### C4 LEAK SEALER code 570914

Mastic liquide en mesure de sceller les microfissures et les joints non parfaitement étanches, très efficace contre les fuites capillaires inaccessibles.


Fermer les vannes à sphère (après avoir éteint le chauffage), évacuer l'eau présente dans le pot de décantation et verser C3 CLEANER. Faire circuler au moins 1 heure ( $T > 50^{\circ}\text{C}$ ), 4 heures ( $30^{\circ}\text{C} < T < 40^{\circ}\text{C}$ ), jusqu'à 1 semaine à l'eau froide. Évacuer les impuretés recueillies par le pot de décantation et verser C1 INHIBITOR.

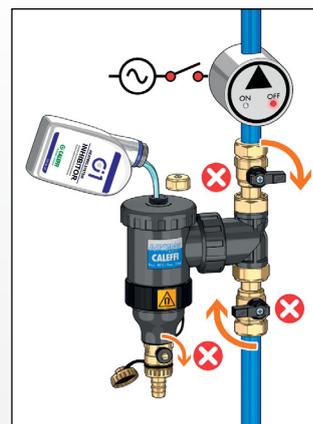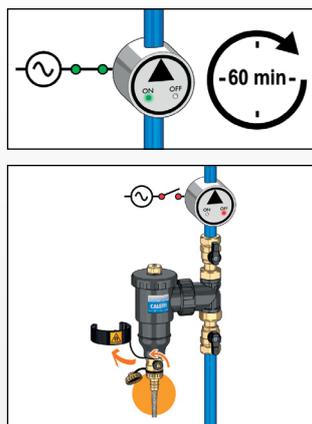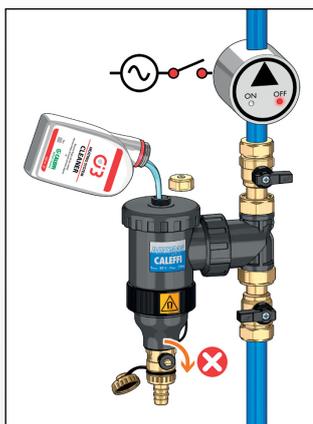

Ajouter C7 BIOCIDÉ dans les installations à basse température.

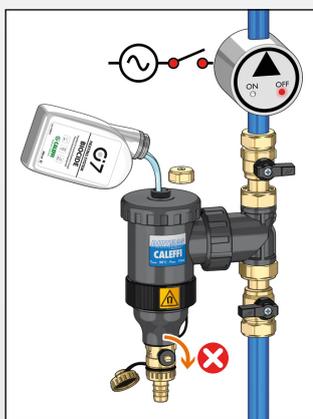

Ajouter C4 LEAK SEALER dans les installations présentant de petites pertes de charge.

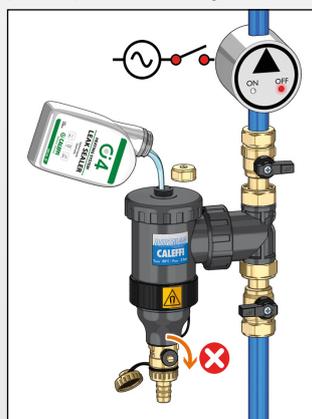

## AGENTS DE CONDITIONNEMENT CHIMIQUE EN BOMBE AÉROSOL






### C3 FAST CLEANER code 570915

Élimine la boue, le calcaire et les débris des installations de chauffage existantes et permet la mise en service de nouvelles installations conformément aux normes requises.



### C1 INHIBITOR code 570916

Protège à long terme l'installation de chauffage à haute et basse température contre la corrosion et les incrustations.

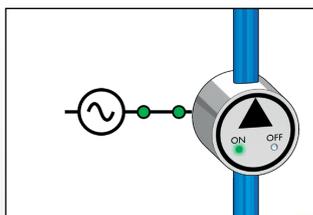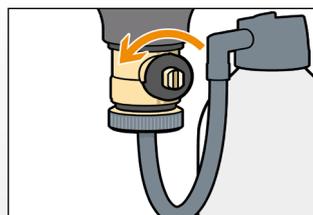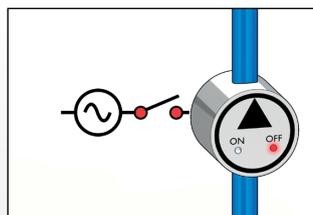

## DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Série 5709

- Notice technique 01345

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'AMÉLIORER OU DE MODIFIER  
LES PRODUITS DÉCRITS AINSI QUE LEURS CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.

© Copyright 2020 Caleffi

• Caleffi France · 45 Avenue Gambetta · 26000 Valence · France  
Tél. +33 (0)4 75 59 95 86 · info.france@caleffi.com · www.caleffi.com  
• Caleffi International N.V. · Moesdijk 10 · 6004 AX Weert · NL  
NL tel. +31 495 54 77 33 · info.nl@caleffi.com · www.caleffi.com  
BE tel. +32 89 38 68 68 · info.be@caleffi.com · www.caleffi.com

0362520FR