


Ripartitori di consumi termici MONITOR 2.0 - 2.0 E con sonda estesa Acquisitori di consumi acqua sanitaria MONITOR 2.0 PULSE



© Copyright 2024 Caleffi

Serie 7200

MAPPATURA

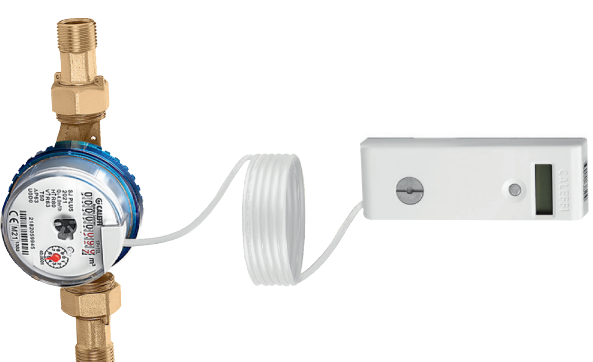

MONITOR 2.0 - 2.0 E (sonda estesa)

Esempio inserimento dati corpo scaldante

Mappatura

Per mappatura s'intende la compilazione delle schede dati di condominio e di appartamento.

RADIATORE / CONVETTORE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Locale	Matricola ripartitore	Copertura radiatore M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz	N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: 1	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche (2)	Convettore Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
INGRESSO	1 2 3 4 5 6 7 8	☒ M ☐ C	(*) H (mm) L (mm) P (mm) 800 600 120	10	8	1 B	☐		☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C					☐		☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C					☐		☐ 2.0 E


1 **Locale**
Inserire il locale in cui è presente il corpo scaldante.

2 **Matricola ripartitore**
Inserire il numero di matricola riportato sull'etichetta posta nella parte superiore del ripartitore.



3 **Copertura radiatore**
Indicare la presenza di mensola ☒ M solo se la distanza di quest'ultima dal radiatore è inferiore a 15 cm oppure di copertura totale del radiatore ☒ C
(Barrare SOLO in presenza di mensola o copertura totale).

4 **Dimensioni**
Specificare le misure del corpo scaldante o del convettore espresse in mm.
H = altezza
L = larghezza
P = profondità

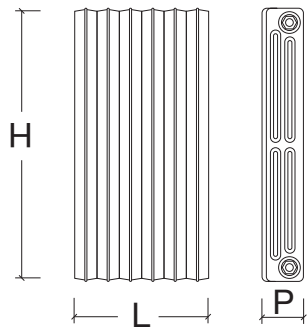

5 **N° elementi**
Inserire il numero di elementi da cui è composto il radiatore. In caso si convettore, indicare 1 solo elemento.

6 **Tipologia UNI 10200:**
ESEMPIO. Corpo scaldante: piastre in ghisa, colonne lisce

Piastra Ghisa		Colonne lisce	7
		Colonne alettate	8

7 **Schema di accoppiamento:**
ESEMPIO. Luce tra gli elementi: 3 mm

Piastra in ghisa		Luce tra elementi (D) minore o uguale a 4 mm	1B	720060*
		Luce tra elementi (D) da 4 mm a 10 mm	2B	720061*

8 **Indicare la presenza di radiatore NON VERNICIATO o di radiatore verniciato con vernici metalliche.**
Per radiatore NON verniciato si intende: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON indicare nel caso di radiatore verniciato di bianco. Per radiatore verniciato con vernici metalliche si intendono le vernici come per esempio allumine o bronzine.

9 **Convettore. Potenza Installata (W)**
In presenza di convettori è indispensabile indicare la potenza installata riferita a ΔT 60 °C.

10 **Ripartitore con sonda estesa MONITOR 2.0 E**
Barrare SOLO se il ripartitore è provvisto di sonda estesa (MONITOR 2.0 E).

N.B. Ultimata la procedura di installazione, il ripartitore si attiva automaticamente dopo circa 90 secondi e sul display compare la schermata:

Unit

Ora è possibile caricare i dati rilevati con la mappatura sul portale CALEFFI CLOUD in completa autonomia. Se il caricamento dati deve essere effettuato da Caleffi S.p.A. bisogna attivare il servizio a pagamento denominato 7200CAR. Per ulteriori dettagli consultare "Passi operativi - manuale di installazione".

MONITOR 2.0 - 2.0 E (sonda estesa)

Esempio inserimento dati termoarredo/scaldasalviette:

TERMOARREDO⁽²⁾ / SCALDASALVIETTE⁽²⁾

(2) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo sistemi.calore@caleffi.it la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

1	2	3			4	5	6	7	8	9
Locale	Matricola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						
BAGNO	1 2 3 4 5 6 7 8	1520	400	30	1	MARCA 1	SERIE 1	MODELLO 1		☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E

- 1

Locale
Inserire il locale in cui è presente il corpo scaldante.
- 2

Matricola ripartitore
Inserire il numero di matricola riportato sull'etichetta posta nella parte superiore del ripartitore.
- 3

Dimensioni
Specificare le misure del corpo scaldante espresse in mm.
- 4

N° elementi Inserire il numero di elementi da cui è composto il termoarredo.
Nel caso di scaldasalviette indicare 1 solo elemento.
- 5

6

7

Marca, serie e modello
Indicare, se disponibili, marca, serie e modello del termoarredo/scaldasalviette.
- 8

Potenza Installata (W)
Indicare, se disponibile, la potenza installata a ΔT 60 °C.
- 9

Ripartitore con sonda estesa MONITOR 2.0 E
Barrare SOLO se il ripartitore è provvisto di sonda estesa (MONITOR 2.0 E).



MONITOR 2.0 PULSE (acquisitore consumi)

Esempio inserimento dati contatore acqua calda/fredda sanitaria:

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Scala	Piano	Locale	Matricola acquirente	Acqua calda o Acqua fredda	Contatore di calore	Altro tipo di contatore	K (Litri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matricola contatore	Valore iniziale PULSE
A	1	CUCINA	1 2 3 4 5 6 7 8	☐ ACS ☒ AFS	☐ E+ ☐ E-		10	3/4"	15,203	0123456789	0000 0010 015
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-						

- 1

2

3

Scala, piano e locale
Inserire la scala, il piano ed il locale in cui è presente il contatore.
- 4

Matricola acquirente
Inserire il numero di matricola riportato sull'etichetta posta nella parte superiore dell'acquirente.
- 5

ACS o AFS
Specificare se l'acquirente è stato collegato ad un contatore volumetrico d'acqua calda o fredda sanitaria.
- 6

Contatore di calore
Indicare se conteggia energia di riscaldamento (E+) oppure energia della climatizzazione estiva (E-).
- 7

Altro tipo di contatore
Esempi: gas metano, energia elettrica.
- 8

K (litri/impulso o kWh/impulso)
Indicare il K (litri/impulso) riferito al contatore volumetrico oppure K (kWh/impulso) nel caso di un contatore di calore
- 9

Diametro contatore
Indicare il diametro del contatore volumetrico oppure il diametro del contatore utilizzato.
- 10

Valore iniziale
Indicare il valore iniziale espresso in m³ presente sul contatore volumetrico (oppure espresso in kWh nel caso di un contatore) al momento dell'installazione dell'acquirente.
ATTENZIONE: Il valore iniziale è OBBLIGATORIO per la parametrizzazione!
- 11

Matricola contatore
Indicare la matricola del contatore volumetrico oppure la matricola del contatore utilizzato.
- 12

Ripartire lettura iniziale PULSE
Premendo il tasto fino a **[E-8888]** riportare il primo campo, premendo nuovamente il tasto si visualizza **[E-8888]** riportare il secondo campo, tenere premuto il tasto per circa 4-6 secondi si visualizza il terzo campo **[E-8888]** da riportare (vedere tabella "Scheda Rilievo Appartamento").



N.B. Ultimata la procedura di installazione, il ripartitore/acquisitore si attiva automaticamente dopo circa 90 secondi e sul display compare la schermata:






Unit

Ora è possibile caricare i dati rilevati con la mappatura sul portale CALEFFI CLOUD in completa autonomia. Se il caricamento dati deve essere effettuato da Caleffi S.p.A. bisogna attivare il servizio a pagamento denominato 7200CAR. Per ulteriori dettagli consultare "Passi operativi - manuale di installazione".

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0

Radiatori ad elementi

SCHEMA DI
ACCOPIAMENTO KIT DI
FISSAGGIO

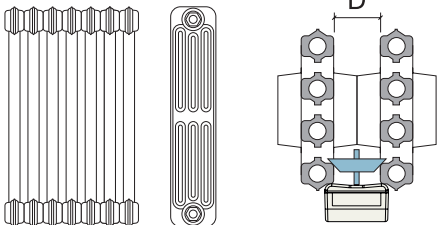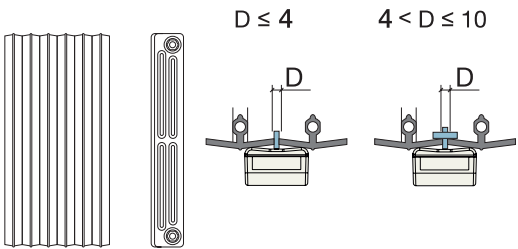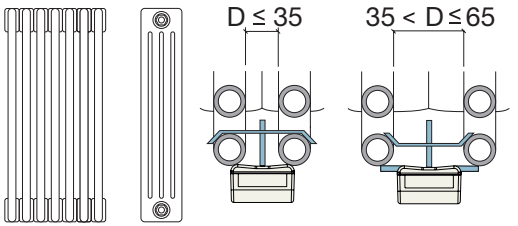
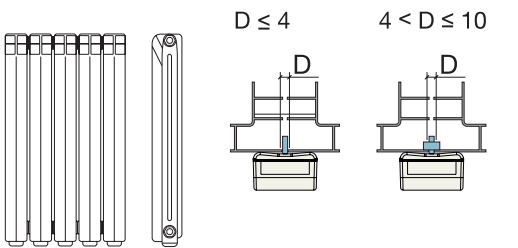
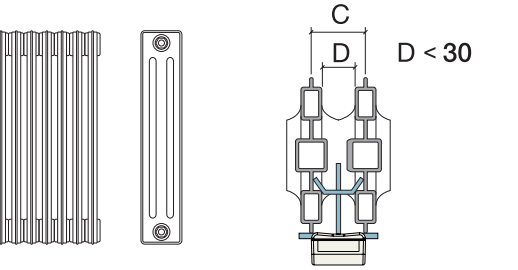
Colonne in ghisa		Luce tra elementi (D) minore o uguale a 30 mm	1A	720050*
		Luce tra elementi (D) maggiore di 30 mm	2A	720052*
Piastre in ghisa		Luce tra elementi (D) minore o uguale a 4 mm	1B	720060*
		Luce tra elementi (D) da 4,1 mm a 10 mm	2B	720061*
Tubolare acciaio a colonne		Luce tra elementi (D) minore o uguale a 35 mm	1C	720053*
		Luce tra elementi (D) da 35 mm a 65 mm	2C	720055
Colonne alluminio		Luce tra elementi (D) minore o uguale a 4 mm	1D	720060*
		Luce tra elementi (D) da 4,1 mm a 10 mm	2D	720061*
Colonne acciaio con diaframma		Interasse tra gli elementi (C) minore di 50 mm e luce (D) minore di 30 mm	1E	720052*
		Interasse tra gli elementi (C) maggiore o uguale a 50 mm e luce (D) minore di 30 mm	2E	720054*

*Confezione minima 5 Pz.

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0


Radiatori a pannello

SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO KIT DI FISSAGGIO

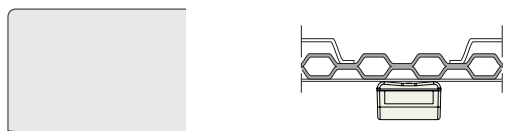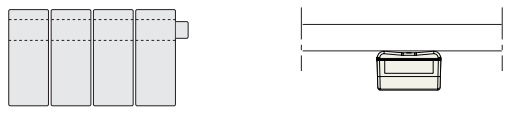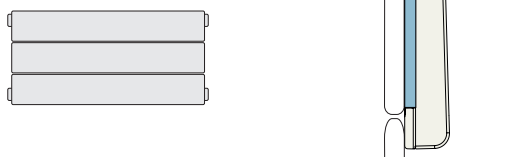Superficie rigata		Profilo verticale	1F	720062*
Superficie liscia		Superficie liscia		
Tubi piatti		Verticale		
		Orizzontale		


Radiatori lamellari

SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO KIT DI FISSAGGIO

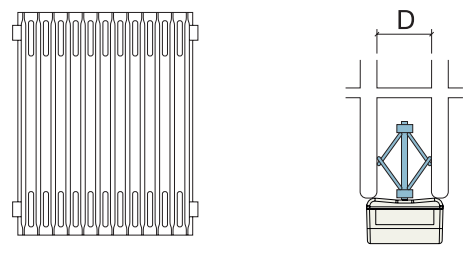Lamellari		24 ≤ D ≤ 28	1G	720063
				720064

Scaldasalviette

SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO KIT DI FISSAGGIO

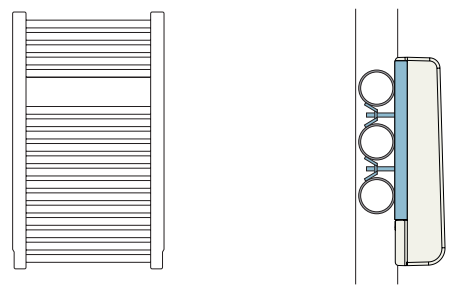Tubi orizzontali		Scaldasalviette	1H	720050*
------------------	---	-----------------	----	---------

*Confezione minima 5 Pz.

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR 2.0 E

Termoconvettori

(kit di fissaggio già compreso all'interno della confezione del ripartitore)

SCHEMA DI
ACCOPIAMENTO

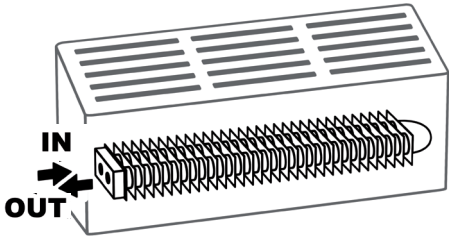
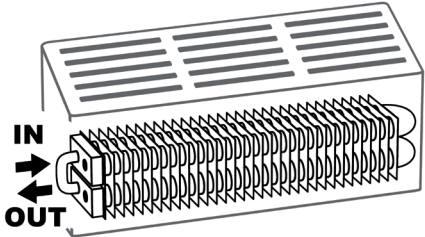
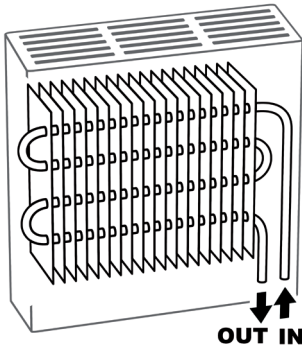
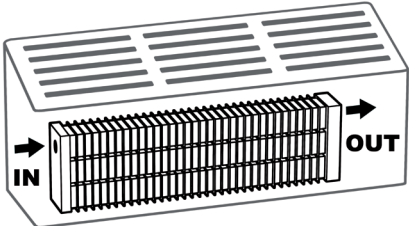






Termoconvettore con lamelle singole		Singola batteria senza serpentina	1I
Termoconvettore con lamelle singole		Doppia o tripla batteria senza serpentina	
Termoconvettore con serpentina		Singola, doppia o tripla batteria con serpentina	
Convettore a vasca		Convettore a vasca montaggio a saldare	2I

TABELLA 2 - UNI 10200

Materiale	Tipologia	Descrizione		Tipologia UNI10200
Ghisa o Acciaio		Colonne piccole Sezione < 30 x 30 mm	*mozzo 50 mm	1
			*mozzo 55 mm	2
			*mozzo 60 mm	3
		Colonne grandi Sezione > 30 x 30 mm	*mozzo 55 mm	4
			*mozzo 60 mm	5
Ghisa o Acciaio		Colonne unite da diaframma		6
Piastra Ghisa		Colonne lisce		7
		Colonne alettate		8
Alluminio		Molto alettato		9
		Mediamente alettato		10
		Poco alettato		11
Acciaio		Piastra senza alettatura		12
		Con alettatura posteriore		13
		Con alettatura fra i ranghi		14
Tubo nudo**		Tubi verticali od orizzontali		15

* Per mozzo s'intende la seguente misura: 

** Per tubo nudo si intendono tubazioni a vista nei locali.

SCHEDA DATI CONDOMINIO



Nome Condominio		Codice Fiscale	
Via		Civico	
CAP	Città	Provincia	

N. Palazzine*	N. Alloggi*	N. Radiatori*	N. Scaldasalviette / Termoarredo*	N. Convettori*	N. Contatori* sanitari caldo	N. Contatori* sanitari freddo	N. Ripartitori* MONITOR 2.0	N. Ripartitori* MONITOR 2.0 E	N. Acquisitori* MONITOR 2.0 PULSE	Data accensione impianto termico**	Data spegnimento impianto termico**
										GG/MM/.....	GG/MM/.....

* Indicare il totale complessivo di TUTTE le "SCHEDE RILIEVO APPARTAMENTO" del condominio
 ** Specificare data accensione e spegnimento impianto. La definizione delle date sono obbligatorie per la programmazione del sistema

TECNICO (che ha effettuato il rilievo)	Denominazione	
	Cognome e Nome	
	Indirizzo	
	Telefono / Cellulare	Fax
	E-mail	

AMMINISTRATORE GESTORE	Denominazione	
	Cognome e Nome	
	Indirizzo	
	Telefono / Cellulare	Fax
	E-mail	

TIMBRO E FIRMA

Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala	Piano	Interno	Tecnico che ha effettuato il rilievo		Telefono / cellulare tecnico		Data rilievo		Millesimi di fabbisogno energetico (dato facoltativo)

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

RADIATORE / CONVETTORE⁽¹⁾

(1) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Installata (W) ΔT 60 °C".

Locale	Matericola ripartitore	Copertura radiatore		Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche ⁽²⁾	Convettore	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)						
INGRESSO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
BAGNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERETTA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E

TERMOARREDO⁽³⁾ / SCALDASALVIETTE⁽³⁾

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.

(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.com** la **foto**, il **diametro dei tubi**, il **diametro dei collettori** e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

Locale	Matericola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

Scala	Piano	Locale	Matericola acquirente		Acqua calda o Acqua fredda		Contatore di calore	Altro tipo di contatore	k (L/ri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matericola contatore	Valore iniziale PULSE
					☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-							☐ ☐ ☐
					☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-							

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.

Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

TIMBRO E FIRMA

Nome condominio		Via		Civico	Città	Prov.
Scala	Piano	Interno	Telefono / cellulare tecnico		Data rilievo	Millesimi di fabbisogno energetico (dato facoltativo)

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

RADIATORE / CONVETTORE⁽¹⁾

(1) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Installata (W) ΔT 60 °C".

Locale	Matericola ripartitore	Copertura radiatore		Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche ⁽²⁾	Convettore	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)						
INGRESSO		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
BAGNO		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
CAMERETTA		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E

TERMOARREDO⁽³⁾ / SCALDASALVIETTE⁽³⁾

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.com** la **foto**, il **diametro dei tubi**, il **diametro dei collettori** e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

Locale	Matericola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

Scala	Piano	Locale	Matericola acquirettore				Acqua calda o Acqua fredda		Contatore di calore	Altro tipo di contatore	k (L/ri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matericola contatore	Valore iniziale PULSE
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-										
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-										

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala	Piano	Interno	Tecnico che ha effettuato il rilievo		Telefono / cellulare tecnico		Data rilievo		Millesimi di fabbisogno energetico (dato facoltativo)

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

RADIATORE / CONVETTORE⁽¹⁾

(1) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Installata (W) ΔT 60 °C".

Locale	Matericola ripartitore	Copertura radiatore		Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche ⁽²⁾	Convettore	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)						
INGRESSO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
BAGNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERETTA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E

TERMOARREDO⁽³⁾ / SCALDASALVIETTE⁽³⁾

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.

(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.com** la **foto**, il **diametro dei tubi**, il **diametro dei collettori** e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

Locale	Matericola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

Scala	Piano	Locale	Matericola acquirente		Acqua calda o Acqua fredda		Contatore di calore	Altro tipo di contatore	k (L/ri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matericola contatore	Valore iniziale PULSE
					☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-							☐ ☐ ☐
					☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-							

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.

Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

TIMBRO E FIRMA

Nome condominio		Via	Civico	Città	Prov.
Scala	Piano	Interno	Telefono / cellulare tecnico		Millesimi di fabbisogno energetico (dato facoltativo)
		Data rilievo			

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

RADIATORE / CONVETTORE⁽¹⁾

(1) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Installata (W) ΔT 60 °C".

Locale	Matericola ripartitore	Copertura radiatore		Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB.2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB.1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche ⁽²⁾	Convettore	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	H (mm)	L (mm)	P (mm)						
INGRESSO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
BAGNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERETTA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E

TERMOARREDO⁽³⁾ / SCALDASALVIETTE⁽³⁾
(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.com** la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

Locale	Matericola ripartitore	Dimensioni		N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)						
									☐ 2.0 E
									☐ 2.0 E
									☐ 2.0 E

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA											
Scala	Piano	Locale	Matericola acquirente	Acqua calda o Acqua fredda	Contatore di calore	Altro tipo di contatore	k (L/ri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matericola contatore	Valore iniziale PULSE
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-						☐ E- ☐ E+
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-						

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala	Piano	Interno	Tecnico che ha effettuato il rilievo		Telefono / cellulare tecnico		Data rilievo		Millesimi di fabbisogno energetico (dato facoltativo)

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

RADIATORE / CONVETTORE⁽¹⁾

(1) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Installata (W) ΔT 60 °C".

Locale	Matericola ripartitore	Copertura radiatore		Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche ⁽²⁾	Convettore	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)						
INGRESSO		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
BAGNO		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
CAMERETTA		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C							☐		☐ 2.0 E

TERMOARREDO⁽³⁾ / SCALDASALVIETTE⁽³⁾

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.com** la **foto**, il **diametro dei tubi**, il **diametro dei collettori** e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

Locale	Matericola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

Scala	Piano	Locale	Matericola acquirettore				Acqua calda o Acqua fredda		Contatore di calore	Altro tipo di contatore	k (L/ri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matericola contatore	Valore iniziale PULSE
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-										
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-										

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala	Piano	Interno	Tecnico che ha effettuato il rilievo		Telefono / cellulare tecnico		Data rilievo		Millesimi di fabbisogno energetico (dato facoltativo)

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

RADIATORE / CONVETTORE⁽¹⁾

(1) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Installata (W) ΔT 60 °C".

Locale	Matericola ripartitore	Copertura radiatore		Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche ⁽²⁾	Convettore	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	H (mm)	L (mm)	P (mm)						
INGRESSO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
BAGNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERETTA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E

TERMOARREDO⁽³⁾ / SCALDASALVIETTE⁽³⁾

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.

(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.com** la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

Locale	Matericola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

Scala	Piano	Locale	Matericola acquirente				Acqua calda o Acqua fredda		Contatore di calore	Altro tipo di contatore	k (Litri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matericola contatore	Valore iniziale PULSE
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-										
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-										

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.

Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

TIMBRO E FIRMA

Nome condominio		Via	Civico	Città	Prov.
Scala	Piano	Interno	Telefono / cellulare tecnico		Millesimi di fabbisogno energetico (dato facoltativo)
		Data rilievo			

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

RADIATORE / CONVETTORE⁽¹⁾

(1) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Installata (W) ΔT 60 °C".

Locale	Materiale ripartitore	Copertura radiatore		Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB.2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB.1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche (2)	Convettore	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	H (mm)	L (mm)	P (mm)						
INGRESSO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
BAGNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERETTA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E

TERMOARREDO⁽³⁾ / SCALDASALVIETTE⁽³⁾

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.

(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.com** la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

Locale	Materiale ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

Scala	Piano	Locale	Materiale acquirente	Acqua calda o Acqua fredda	Contatore di calore	Altro tipo di contatore	k (L/ri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Materiale contatore	Valore iniziale PULSE
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-						☐ E- ☐ E+
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-						

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.

Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

TIMBRO E FIRMA

Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala	Piano	Interno	Tecnico che ha effettuato il rilievo		Telefono / cellulare tecnico		Data rilievo		Millesimi di fabbisogno energetico (dato facoltativo)

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

RADIATORE / CONVETTORE⁽¹⁾

(1) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Installata (W) ΔT 60 °C".

Locale	Matericola ripartitore	Copertura radiatore		Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB.2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB.1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche ⁽²⁾	Convettore	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	H (mm)	L (mm)	P (mm)						
INGRESSO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
BAGNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERETTA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E

TERMOARREDO⁽³⁾ / SCALDASALVIETTE⁽³⁾

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.
(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.com** la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

Locale	Matericola ripartitore	Dimensioni		N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)						
									☐ 2.0 E
									☐ 2.0 E
									☐ 2.0 E

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

Scala	Piano	Locale	Matericola acquirente	Acqua calda o Acqua fredda	Contatore di calore	Altro tipo di contatore	k (L/ri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matericola contatore	Valore iniziale PULSE
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-						☐ ☐ ☐
				☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-						

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

TIMBRO E FIRMA

Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala	Piano	Interno	Tecnico che ha effettuato il rilievo		Telefono / cellulare tecnico		Data rilievo		Millesimi di fabbisogno energetico (dato facoltativo)

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

RADIATORE / CONVETTORE⁽¹⁾

(1) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Installata (W) ΔT 60 °C".

Locale	Matericoa ripartitore	Copertura radiatore		Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB.2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB.1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche ⁽²⁾	Convettore	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)						
INGRESSO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
BAGNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERETTA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E

TERMOARREDO⁽³⁾ / SCALDASALVIETTE⁽³⁾

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.

(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.com** la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

Locale	Matericoa ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

Scala	Piano	Locale	Matericoa acquirente		Acqua calda o Acqua fredda		Contatore di calore	Altro tipo di contatore	k (L/ri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matericoa contatore	Valore iniziale PULSE
					☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-							☐ ☐
					☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-							

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.

Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

TIMBRO E FIRMA

Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala	Piano	Interno	Tecnico che ha effettuato il rilievo		Telefono / cellulare tecnico		Data rilievo		Millesimi di fabbisogno energetico (dato facoltativo)

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.
Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.

RADIATORE / CONVETTORE⁽¹⁾

(1) In presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "Potenza Installata (W) ΔT 60 °C".

Locale	Matericola ripartitore	Copertura radiatore		Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz		N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB.2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB.1 Esempio: 1A	Radiatore NON verniciato o verniciato con vernici metalliche ⁽²⁾	Convettore	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		M = Mensola (distanza < 15 cm) C = Copertura completa	(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)						
INGRESSO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CUCINA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
SOGGIORNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
BAGNO		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERA MATRIMONIALE		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
CAMERETTA		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E
		☐ M ☐ C									☐ 2.0 E

TERMOARREDO⁽³⁾ / SCALDASALVIETTE⁽³⁾

(2) Per radiatore NON VERNICIATO si intende radiatore in: alluminio grezzo (non anodizzato), metallo cromato o nichelato, ecc.. Da NON spuntare nel caso di radiatore verniciato di bianco.

(3) In mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.com** la foto, il diametro dei tubi, il diametro dei collettori e indicare a quale condominio, alloggio e locale corrispondono.

Locale	Matericola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Selezionare se il ripartitore è con sonda estesa MONITOR 2.0 E
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E
										☐ 2.0 E

CONTATORE ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA

Scala	Piano	Locale	Matericola acquirente		Acqua calda o Acqua fredda		Contatore di calore	Altro tipo di contatore	k (L/ri/impulso o Kwh/impulso)	Diametro contatore	Valore iniziale contatore (m³ o Kwh)	Matericola contatore	Valore iniziale PULSE
					☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-							☐ ☐
					☐ ACS ☐ AFS	☐ E+ ☐ E-							

IMPORTANTE! Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per poter accedere al portale CALEFFI CLOUD e creare la corretta mappatura del complesso condominiale.

Attenzione! solo nel caso che il caricamento debba essere effettuato da Caleffi S.p.A. con il servizio a pagamento 7200CAR, tutte le schede timbrate e firmate devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.com**. Solo dopo questo invio vi verrà notificato il costo complessivo per il servizio richiesto.



TIMBRO E FIRMA