

Ricambio kit filtri per unità VMC serie AIR111 e AIR112

© Copyright 2022 Caleffi

Gamma prodotti

AIRF0004 KIT FILTRI MANDATA (G3 – ISO COARSE 50 % + M5 – ISO EPM10 50 %) E RIPRESA (G4 – COARSE 65 %)

AIRF0008 KIT FILTRI MANDATA (G3 – ISO COARSE 50 % + M5 – ISO EPM10 50 %) E RIPRESA (G4 – COARSE 65 %)

AIRF0013 KIT FILTRI MANDATA (M5 – ISO EPM10 50 %) E RIPRESA (M5 – ISO EPM10 50 %)

Tabella selezione codici ricambio kit filtri

Codice unità VMC	Codice ricambio kit filtri
AIR111000 150	AIRF0004
AIR111000 250	AIRF0008
AIR111000 450	AIRF0008
AIR112000 150	AIRF0013
AIR112000 250	AIRF0008
AIR112000 450	AIRF0008


Tabella simbologia filtri

Tipologia di filtro	Bollino su cassetto porta filtri
G3 – ISO COARSE 50 % (Prefiltro)	
G4 – ISO COARSE 65 %	
M5 – ISO EPM10 50 %	


Tabella corrispondenza simbologia filtri e simbologia flussi

	Flusso di ESTRAZIONE ARIA VIZIATA	Flusso di INGRESSO ARIA ESTERNA
Etichetta flusso su unità VMC		
Direzione flusso d'aria		
Codice unità VMC		
AIR111000 150		 (Prefiltro)  (Filtro)
AIR111000 250		
AIR111000 450		
AIR112000 150		
AIR112000 250		 (Prefiltro)  (Filtro)
AIR112000 450		


Sostituzione filtri Unità VMC orizzontali serie AIR111

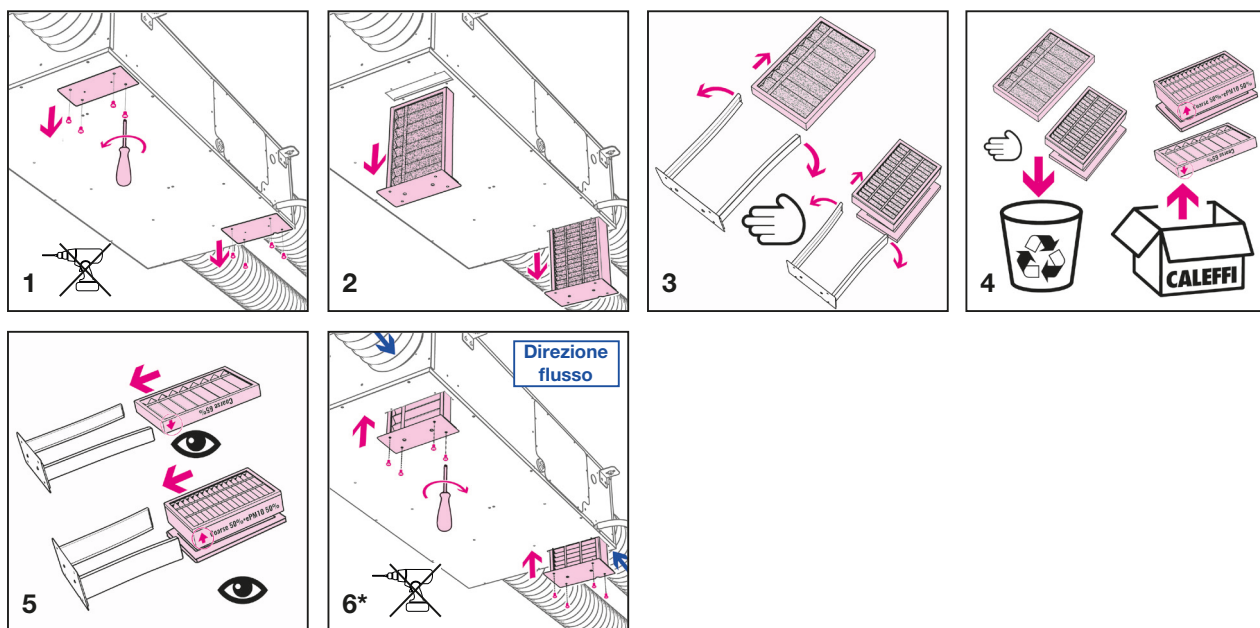

Unità VMC verticali cod. AIR112000 250 – AIR112000 450

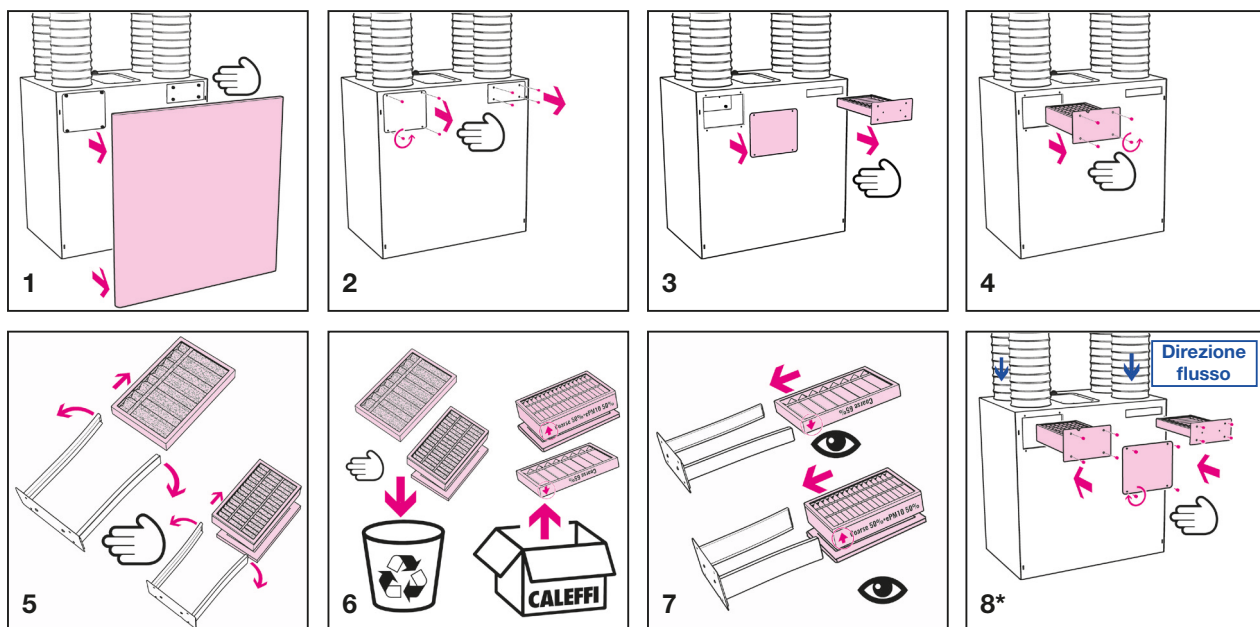

Unità VMC verticali cod. AIR112000 150

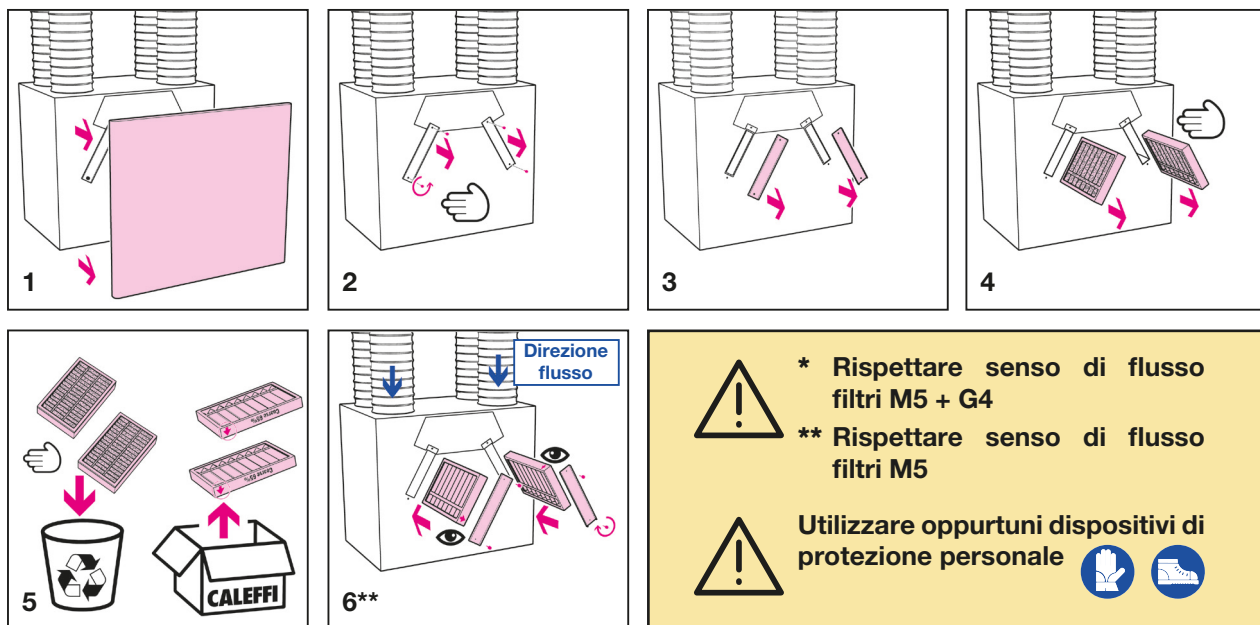

* Rispettare senso di flusso
filtri M5 + G4

** Rispettare senso di flusso
filtri M5



Utilizzare opportuni dispositivi di
protezione personale

